
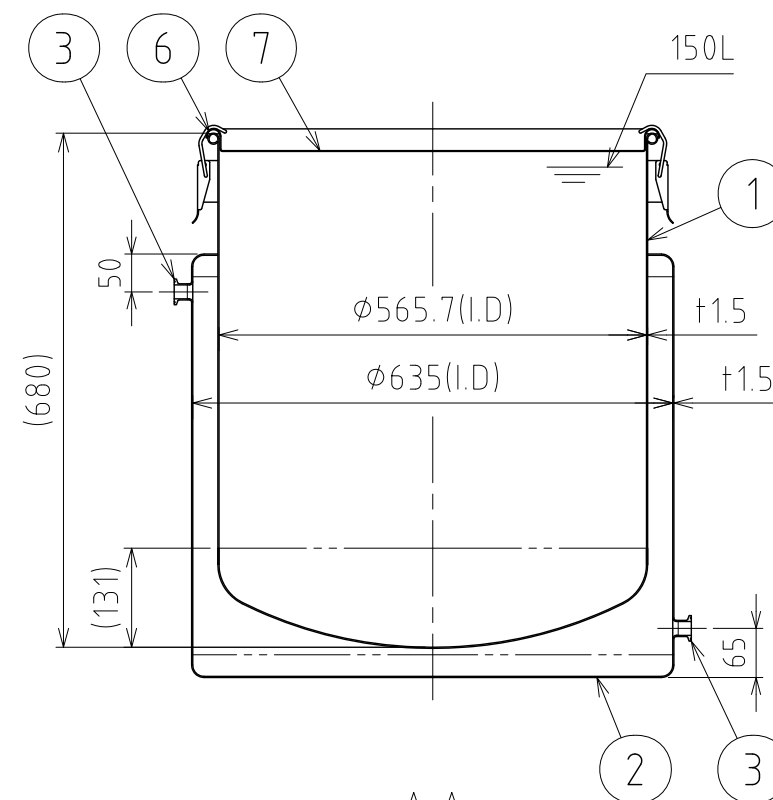
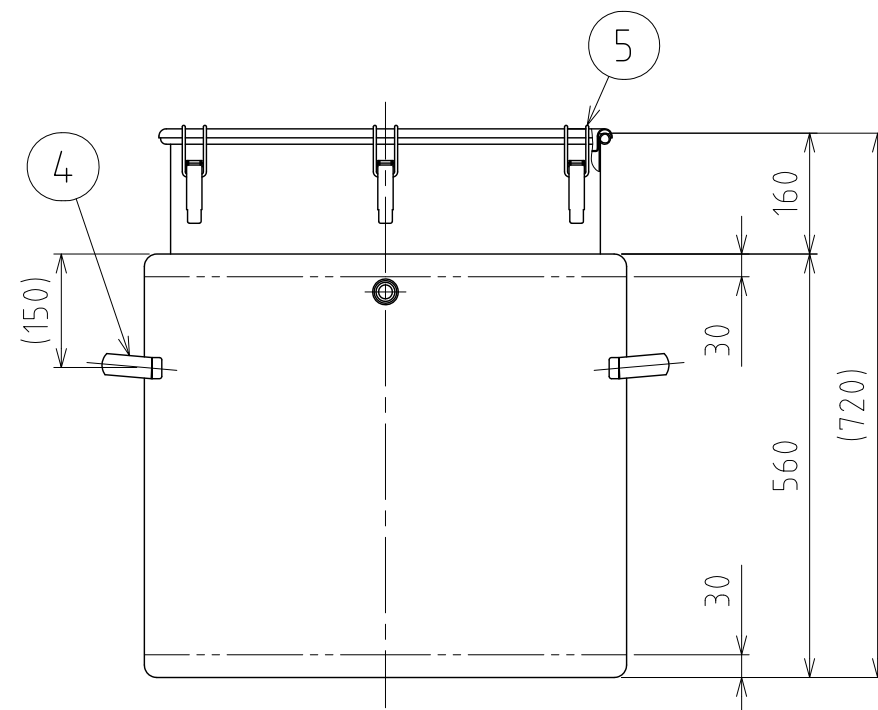


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	鏡板：4-005048
2	ジャケッ ト		SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	4-005204
4	取っ手	L	SUS304	2	
5	キャッ チクリッ プ		SUS304	6	
6	ガスケッ ト	MPB-565	シリコンゴム	1	
7	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

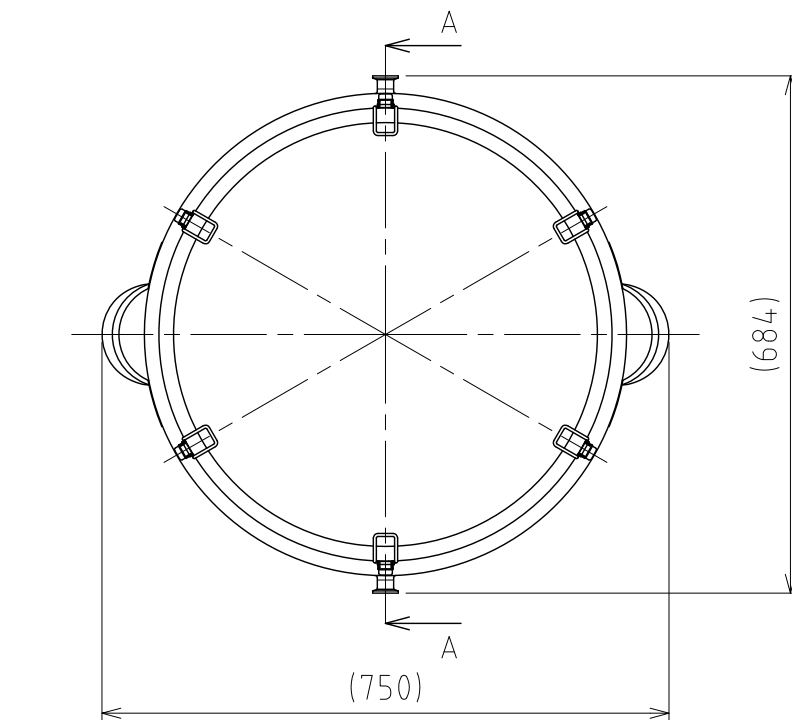

A-A

注記

容量：容器本体 150L

ジャケット 約38.6L(上部ヘルールまで)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型鏡板容器		
-	2016/03/31		DTSJ-CTH-565		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-040417-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				