
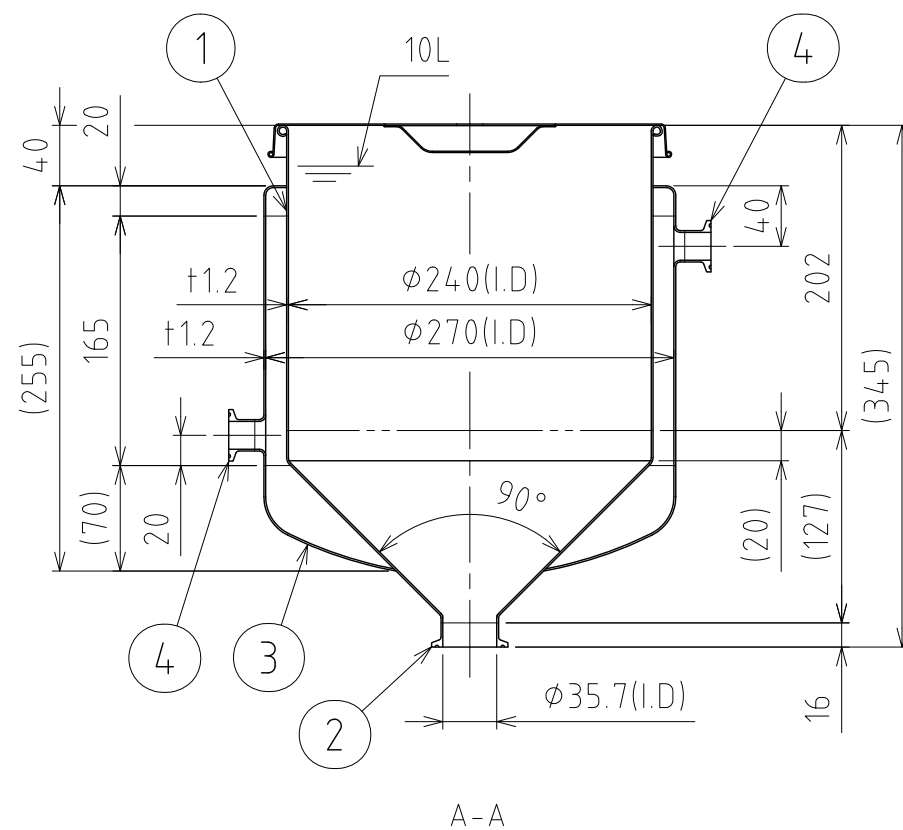
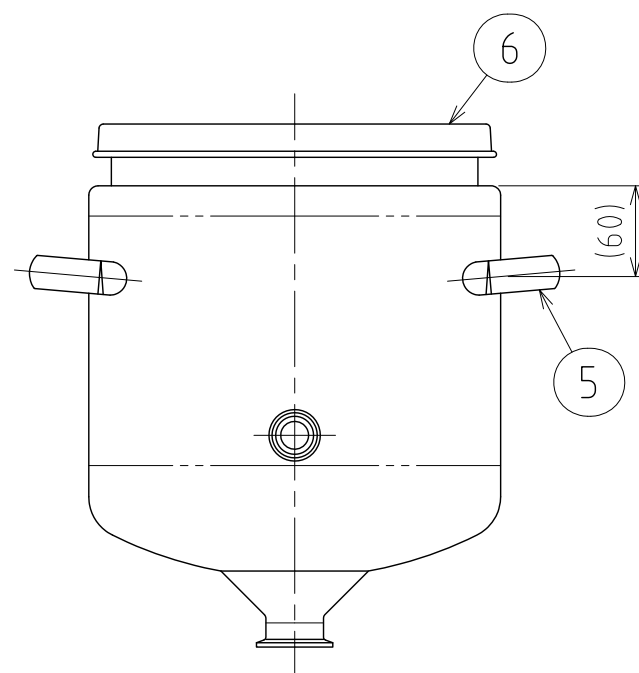


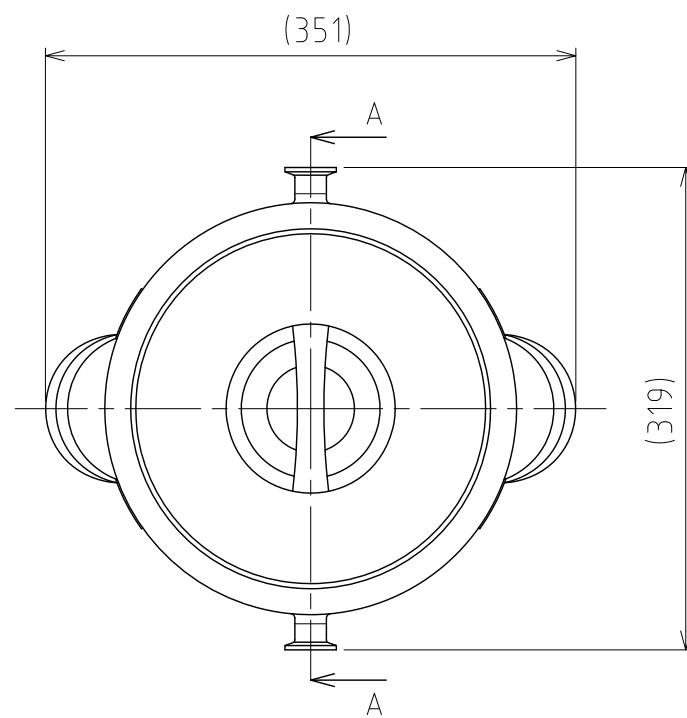

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1.5S φ35.7(I.D)	SUS304	1	4-005202
3	ジャケッ ト	底板：鏡板/上板：平型/11.2	SUS304	1	鏡板：4-005041
4	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	S	SUS304	2	
6	ストック蓋	S-24 (10.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 10L

ジャケット 約3.3L(上部ヘルールまで)

ジャケット内最高使用圧力：0.18MPa

水圧試験：ジャケット内 0.27MPaにて実施

設計温度：常温

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること


容器内は、大気圧で使用するこ

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型ホッパー容器(ハル-ル接続型) HTFPJ-ST-24		
DWG NO.	3-041103-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			