
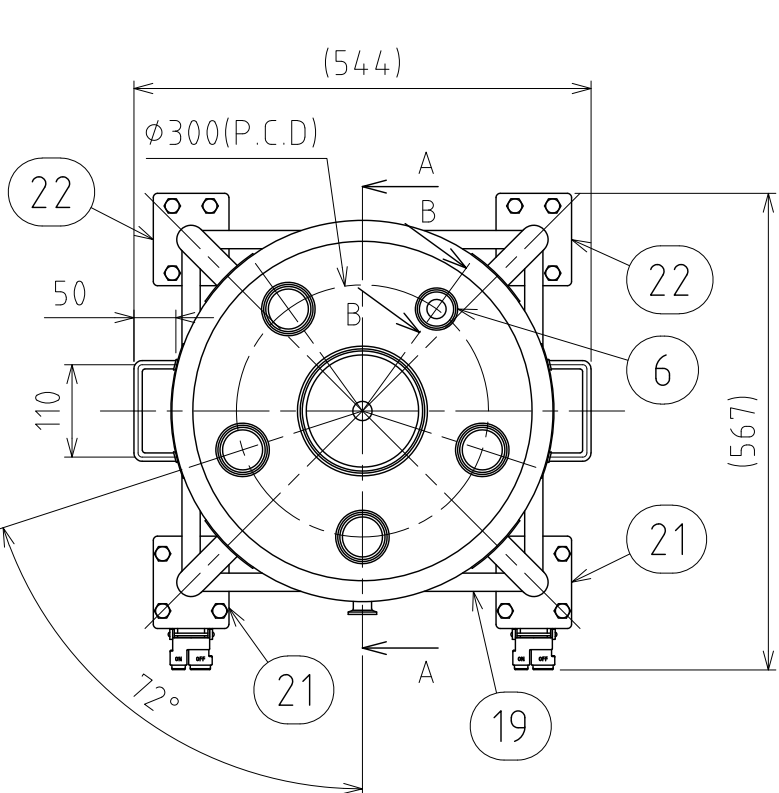
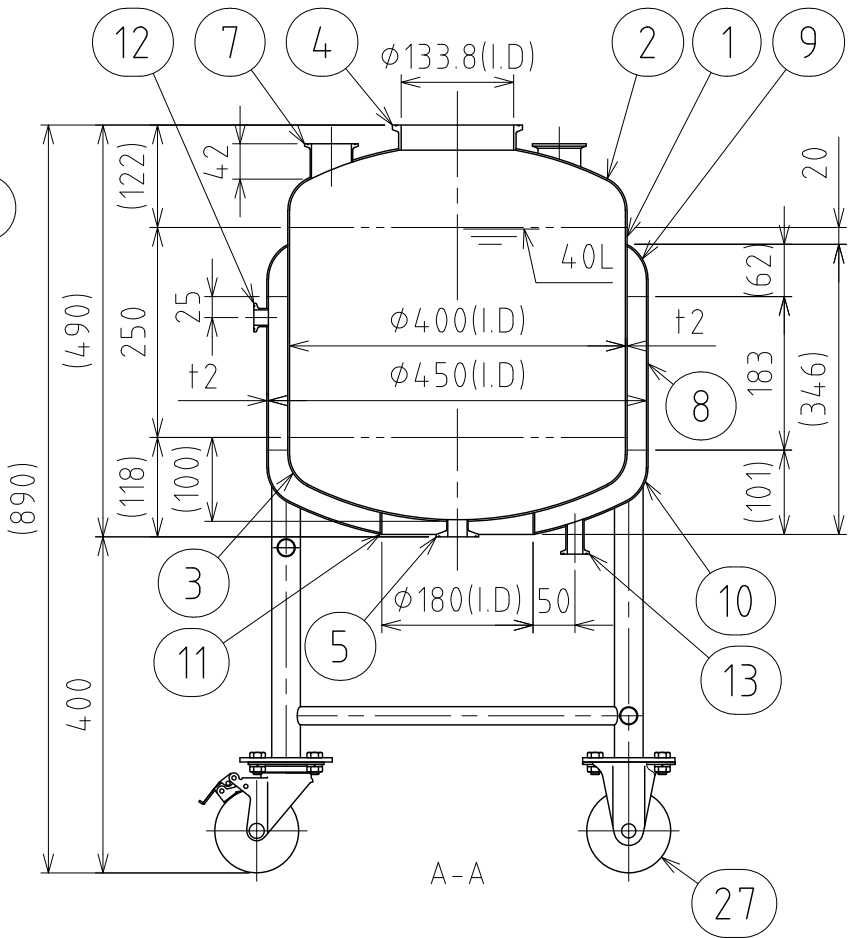


注記
有効容量：40L
ジャケット容量：9.7L(排出口まで)
使用圧力：本体 0～0.18MPa
 ジャケット 0～0.09MPa
使用温度：本体 内容液沸点未満
 ジャケット 冷水～温水
水圧試験圧力：本体 0.27MPa
 ジャケット 0.14MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

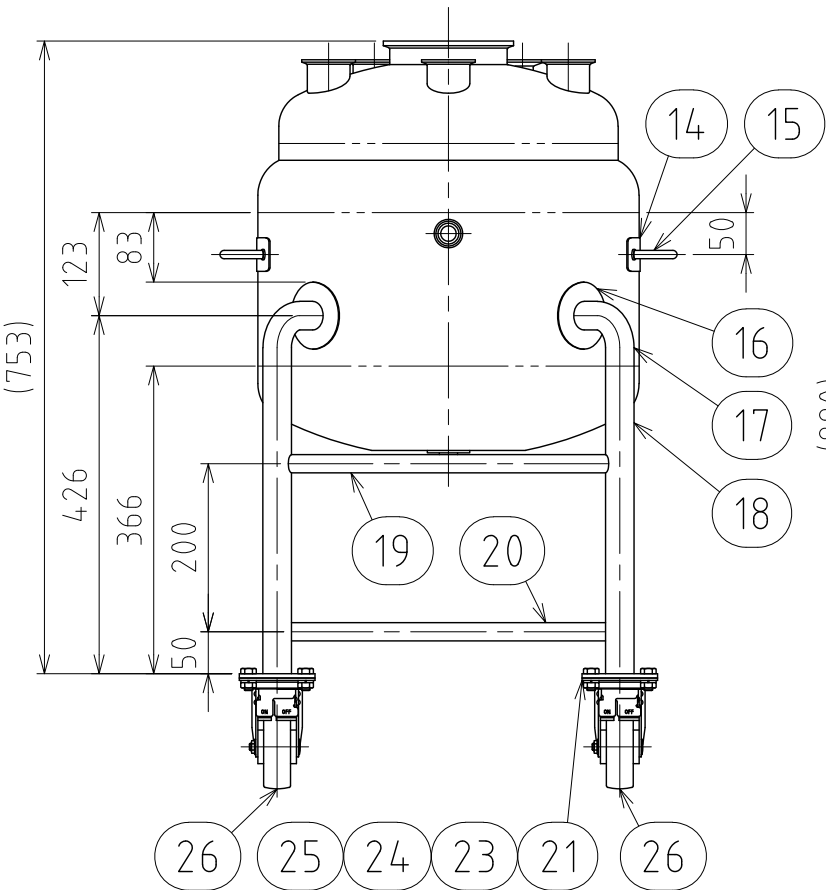

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	上鏡板	R400×R40/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R400×R40/t2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
5	ヘルール (B)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
6	ヘルール (C) ロング	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L42	SUS304	1	
7	ヘルール (D) ロング	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L42	SUS304	4	
8	胴板 (B)		SUS304	1	
9	ジャケット上鏡板	R450×R45/t2	SUS304	1	
10	ジャケット下鏡板	R450×R45/t2	SUS304	1	
11	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
12	ヘルール (E)	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D)L17.3	SUS316L	1	
13	ヘルール (F) ロング	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D)L42	SUS316L	1	
14	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
15	サニタリー取っ手	$\phi 10$ 丸棒	SUS304	2	
16	アテ板 (B)	$\phi 80$ ×t1.5	SUS304	4	
17	ネック付エルボ	$\phi 34$ ×t2×H77	SUS304	4	
18	パイプ脚	$\phi 34$ ×t2×L366	SUS304	4	
19	補強パイプ (A) 上段	$\phi 21.7$ ×t1×L382	SUS304	1	
20	補強パイプ (B) 下段	$\phi 21.7$ ×t1×L382	SUS304	3	
21	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
22	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
23	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
24	六角ナット	M10	SUS304	16	
25	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
26	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
27	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	

仕上げ：内外面 #320バフ研磨
ヘルール (C)(D)の取付は、72°毎
補強パイプの取付位置に注意
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 326kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付加圧容器 PVLJ-40-40		
DWG NO.	3-090404-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-