
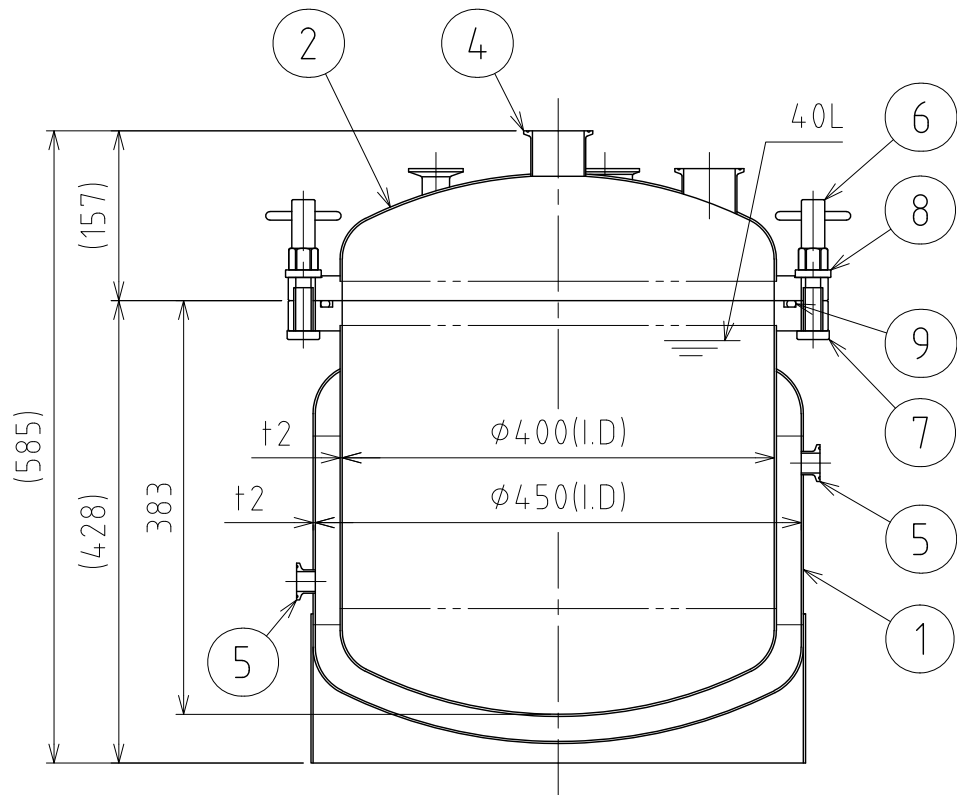
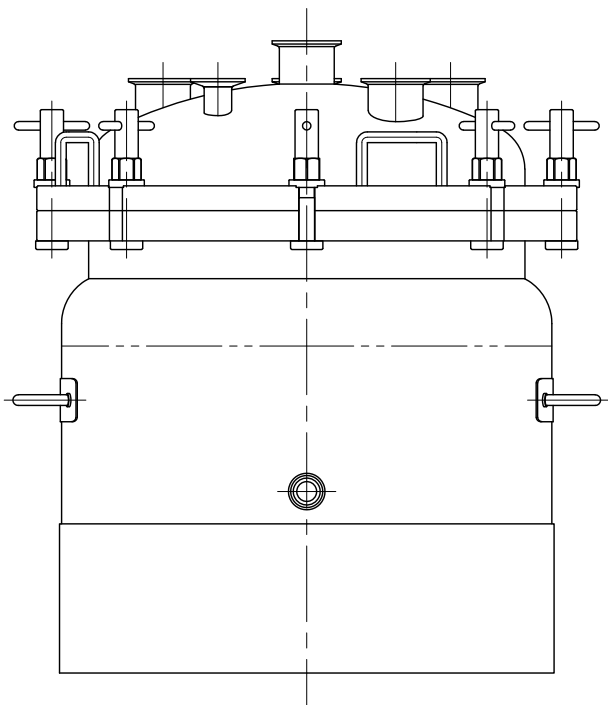


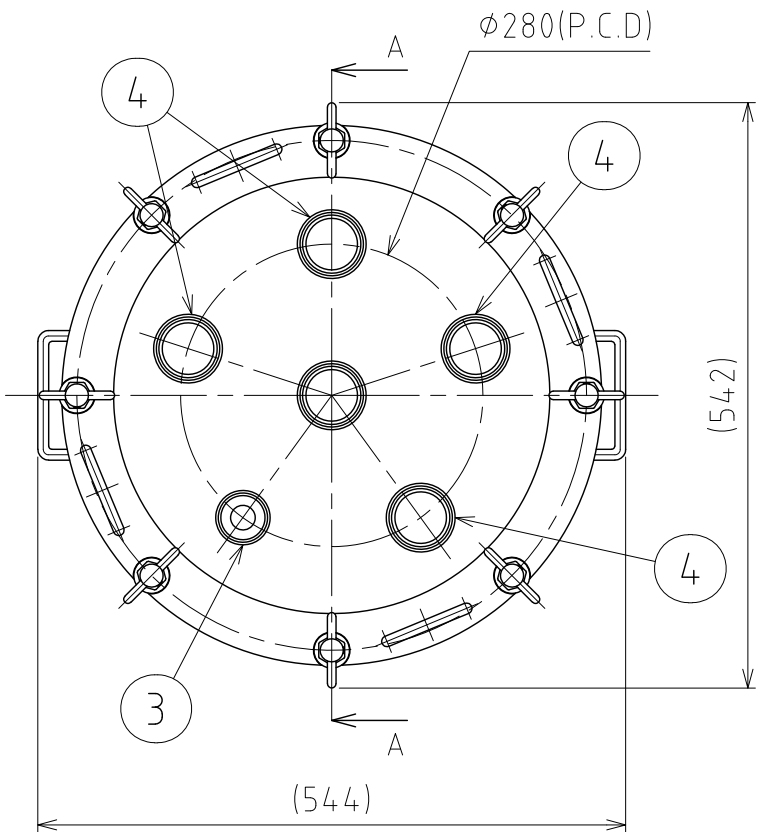

A-A

| No. | PART NAME       | STANDARD/SIZE      | MATERIAL | QTY | NOTE     |
|-----|-----------------|--------------------|----------|-----|----------|
| 1   | 本体              | 鏡板：10%さら形          | SUS304   | 1   | 3-005825 |
| 2   | 蓋               | 鏡板：R400×R40        | SUS304   | 1   | 3-005787 |
| 3   | ヘルール (A)        | ISO 1S φ23(I.D)    | SUS304   | 1   |          |
| 4   | ヘルール (B)        | ISO 2S φ47.8(I.D)  | SUS304   | 5   |          |
| 5   | ヘルール (C)        | ISO 15A φ18.4(I.D) | SUS316L  | 2   |          |
| 6   | PVO用Tナット        | M14(M16ナット型)       | SUS304   | 8   | 4-005773 |
| 7   | PVO用ボルト /L90.5型 | M14/L90.5          | SUS304   | 8   | 4-005782 |
| 8   | PVO用スペーサー       | M14用               | SUS304   | 8   | 4-005776 |
| 9   | リング             | P425/Hs70          | シリコンゴム   | 1   |          |

注記  
有効容量：40L  
ジャケット容量：12.3L  
使用圧力：本体 0～0.18MPa  
                  ジャケット 0～0.09MPa  
使用温度：本体 内容液沸点未満  
                  ジャケット 冷水～温水  
水圧試験圧力：本体 0.27MPa  
                  ジャケット 0.14MPa  
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨  
二点鎖線は、周溶接位置  
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

| DESIGN   | DATE       |
|----------|------------|
| -        | 2020/03/31 |
| DRAWN    | DATE       |
| -        | -          |
| CHECKED  | DATE       |
| -        | -          |
| APPROVED | DATE       |
| -        | -          |

| MARK                       | DATE                             | REV      | APPROVED |
|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                  |          |          |
| NAME                       | ジャケット型フランジオープン加圧容器<br>PVOJ-40-40 |          |          |
| DWG NO.                    | 3-090607-0                       |          |          |
| SCALE                      | 1:7                              | CUSTOMER | 規格図      |
| SANKO ASTEC INC.           |                                  |          |          |