
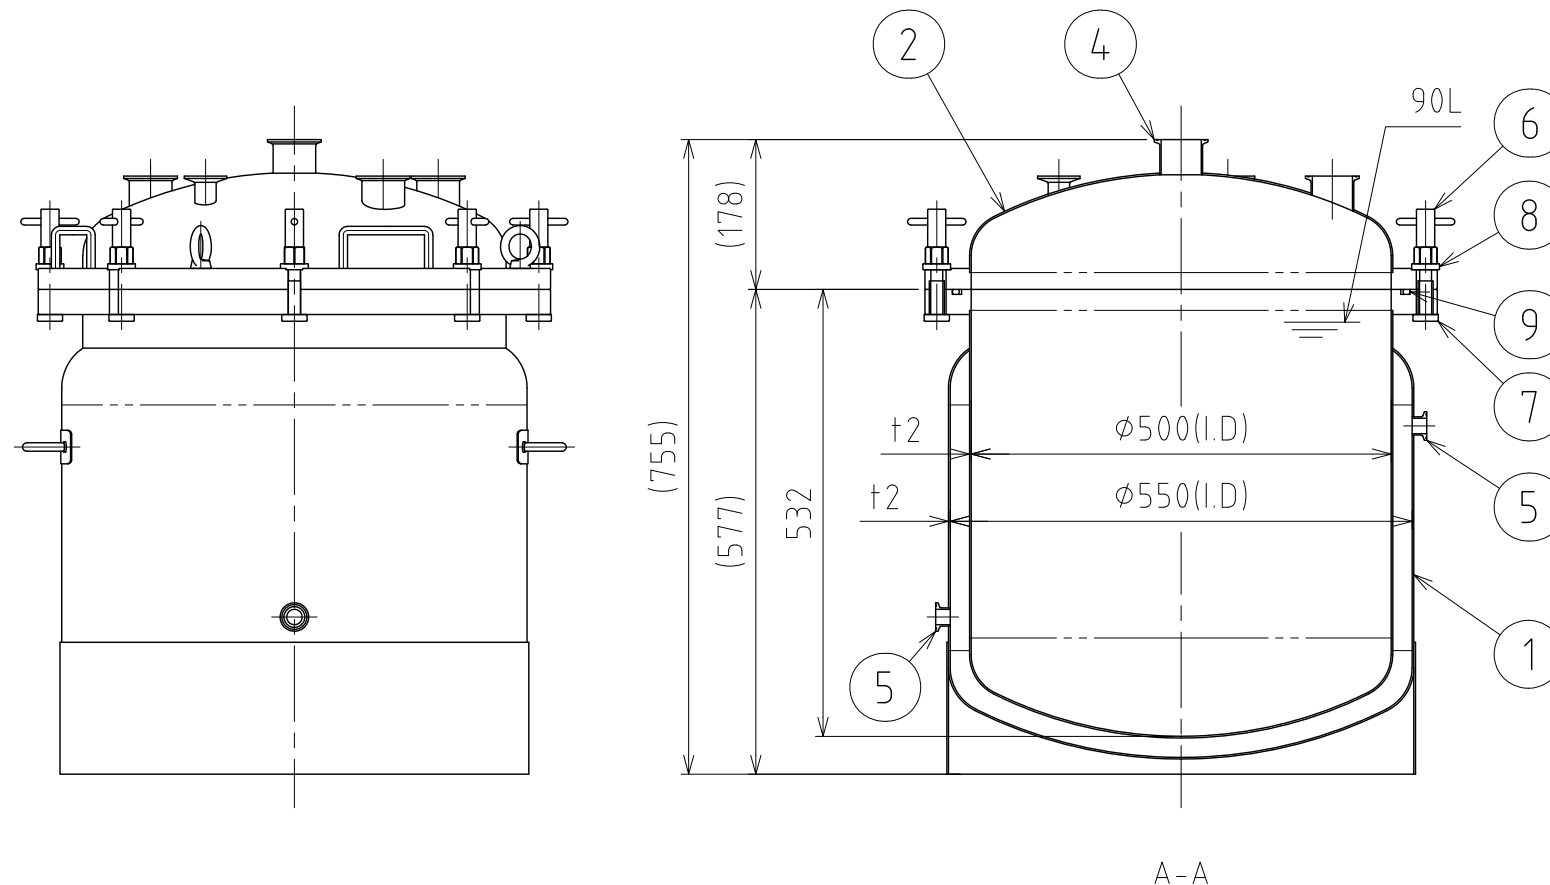


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-005832
2	蓋	鏡板：R500×R50	SUS304	1	3-005789
3	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
5	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
6	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
7	PVO用ボルト/L94.5型	M14/L94.5	SUS304	8	4-005783
8	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
9	Oリング	P530/Hs70	シリコンゴム	1	

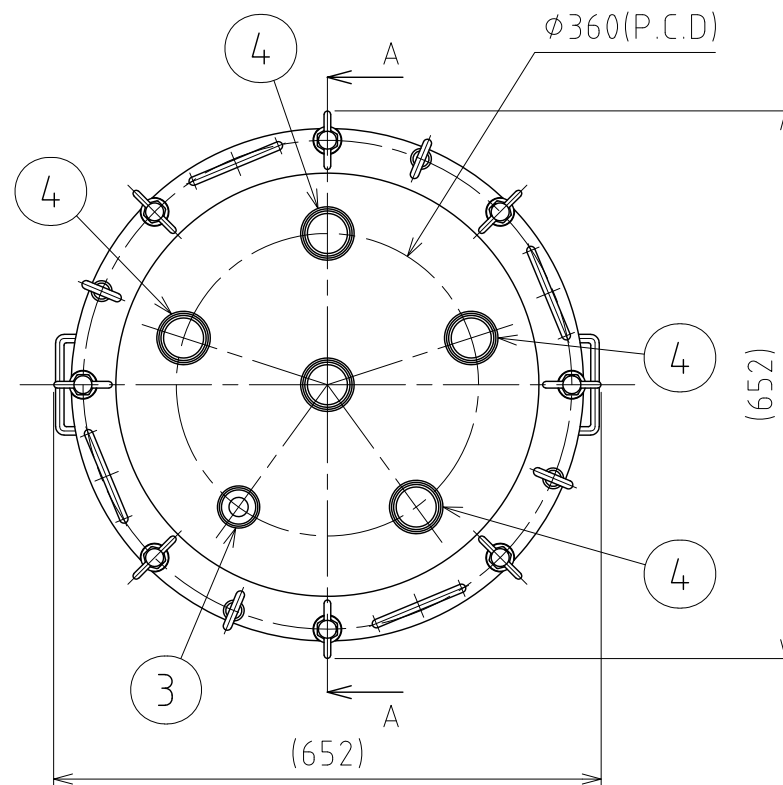

注記

有效容量：90L

ジャケット容量：21.2L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa


ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面 #320 バフ 研磨

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型フランジオープン加圧容器 PVOJ-50-90		
-	2020/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-090614-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				